

住宅開口部性能確認リスト 運用マニュアル

(2024年度版)

1

運用編

一般社団法人 日本サッシ協会

2024年10月1日現在

更新履歴

2024年9月1日

住宅開口部性能確認リスト（仮称）を新規作成するにあたり作成

1 運用編

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

- | | |
|---|------|
| 1-1) 住宅開口部性能確認リストの活用目的 | P. 4 |
| 1-2) 住宅開口部性能確認リストの活用によるメリット | P. 7 |
| 1-3) 外皮計算システムと住宅開口部性能確認リスト
(①評価協 ②建築研究所の外皮計算シート) | P.10 |
| 1-4) 日本サッシ協会HP 建築研究所HPの技術情報 | P.20 |
| 1-5) 平成28年省エネ基準、住宅性能表示等への対応 | P.29 |

2 作成編

2. 住宅開口部性能確認リスト 作成要領

- | | |
|-------------------------------|------|
| 2-1) 作成シートの選択と必要情報 | P.36 |
| 2-2) サッシ・ドア性能情報データベースと書式の入手手順 | P.37 |
| 2-3) 作成書式シートの選択 | P.40 |
| 2-4) シートの項目別記入要領 | P.41 |

3 資料編

3. 関連資料

- | | |
|-------------------------------|------|
| 3-1) 日本サッシ協会ホームページの性能情報データベース | P.52 |
| 3-2) 各サッシメーカーの性能情報資料 | P.54 |
| 3-3) 平成28年省エネ基準(各社カタログ巻末情報) | P.56 |

1-1) 住宅開口部性能確認リストの活用目的

① 住宅サッシ取扱い事業所を取り巻く市場環境の変化

- ◆ 建築物省エネ法では、**2025年4月以降に着工する原則すべての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。**建築確認や完了検査の中で省エネ基準への適合の確認が必要になります。
- ◆ 一方、「**長期優良住宅**」、「**認定低炭素住宅**」、「**フラット35S**」、「**ZEH**」などの新築住宅においては、平成29年4月1日以降は、平成28年省エネ基準に則した外皮性能を満たすことが求められ、住宅性能表示制度の必須項目でもある温熱環境の分野としては、外皮性能を求める為に、**開口部一窓毎の性能等のデータを示すことが必須条件**となっています。
- ◆ このような背景にある中、住宅サッシ・防火戸取扱い事業所様(以下、サッシ事業所という)では、平成28年省エネ基準に伴う一連の対応ができる知識・技術を取得しておくことが求められます。


② 住宅開口部性能確認リストとは？

- ◆ 工務店様や設計事務所様が、平成28年省エネ基準適合判定や住宅性能表示制度等を活用する目的で外皮計算を行なう場合、一般にホームページ上で公開されている、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会（以下、評価協という）の『住宅の外皮平均熱貫流率及び外皮平均日射熱取得量（冷房期・暖房期）計算書』や、国立研究開発法人 建築研究所の『住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム』を活用して、外皮計算を行うケースが主流となっています。
- ◆ その際、個別物件の外皮性能を算出する為には、サッシー窓毎の性能情報を準備する必要がありますが、そのデータ提供は、サッシ事業所に求められてくる事が予測されます。
言い換えれば、サッシ事業所が、お客様のご要望に応える為には、個別物件一窓毎のサッシ・ドアの性能情報を提供する事が必要となります。
- ◆ 住宅開口部性能確認リストは、サッシ事業所の皆様が通常のご商売で使用される呼称・用語をベースに簡単にデータ作成ができ、且つ、工務店様にご提供できる帳票です。

③ 住宅性能評価制度における住宅サッシ事業所との係わり

住宅性能表示制度において、所定の設計・工事が行われる事を証明するため、サッシ事業所は、住宅生産者との契約に基づき、納入したサッシ・ドアの性能を有する事を証明しなければなりません。

2017年4月1日より、建築物エネルギー消費性能向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」)の規制措置が施行されました。これに伴い、建築主は、特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されました。また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。

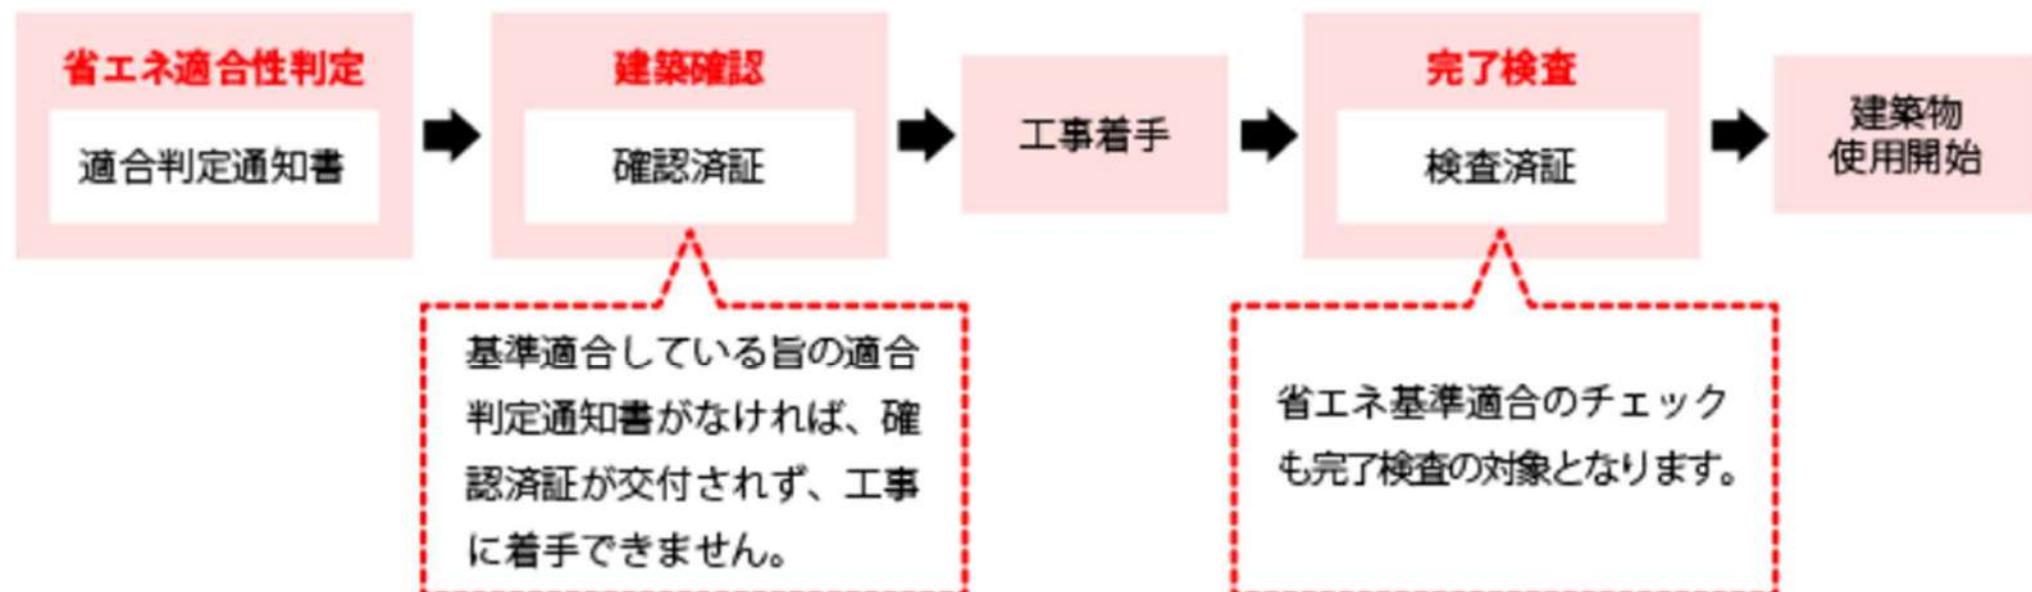

- ◆平成28年省エネ基準に対応する開口部データ情報を、物件単位の窓毎に提供。
- ◆サッシ・ガラスの各種性能のデータを集約し、物件毎に簡便に証明する書式
- ◆納入明細書及び製品保証書として、サッシ事業所が正しく組立完成品にした「窓」の証。

1-2) 住宅開口部性能確認リストの活用によるメリット

① 省エネ基準適合義務化への対応



適合判定機関向けの「**設計・監理資料集**」に窓・ドアの性能確認方法として「**外部開口部リスト**」、「**住宅開口部性能確認リスト**」を使って性能確認できることが記載されています。適合判定用資料作成業務の簡素化にお役立てください。



P131 住宅開口部確認リスト

- 3) 住戸の外開口部の例
4) 同一窓の既入用紙の例(住宅開口部性能確認リストの例)

P46 外部開口部リスト

開口部の納入用紙の例(開口部の熱性能が書かれてある例)

省エネ基準適合義務対象建築物に係る
完了検査の手引き

編集：日本建築行政会議

企画・発行：（一社）住宅性能評価・表示協会

編集協力：国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）付

「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査の手引き」にも窓・ドアの性能表示の例として「[住宅開口部性能確認リスト](#)」が記載されています。

② 省エネ基準(平成28年省エネ基準)を満たす木造住宅への対応

基準

- ・ 設計住宅性能評価(断熱等性能等級4)
- ・ 建設住宅性能評価(断熱等性能等級4)
- ・ 長期優良住宅建築等計画認定通知書
- ・ 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
- ・ 住宅事業建築主基準に係る適合証
- ・ フラット35S 適合証明書(省エネルギー性)

発行機関

- (登録住宅性能評価機関)
- (登録住宅性能評価機関)
- (特定行政庁)
- (登録住宅性能評価機関)
- (登録建築物調査機関)
- (特定行政庁、登録住宅性能評価機関)

③ 低炭素建築物認定制度への対応

※「[住宅開口部性能確認リスト](#)」を活用することにより、外皮計算に伴う開口部のデータ提供が容易となり、各種申請がスムーズになります！！

1-2) 住宅開口部性能確認リストの活用によるメリット

ユーザー(施主)様が希望する、補助金や減税、優遇金利を得られる住宅を建築する場合、工務店様は平成28年省エネ基準や低炭素基準を満たす性能の住宅を建築する必要があります。

(=外皮性能と一次エネルギー消費量の算出を行うデータの把握、収集)

工務店様は、外皮性能を入力する窓等の断熱性能(熱貫流率、日射熱取得率データ)を商品ごとに納入業者に依頼することになります。

事業所様は、邸別、使用箇所別に窓の断熱性能をわかりやすく 提供することが、工務店様からの**大きな信頼**につながります。

外部開口部リストで提案
・基本1枚の書式でOK

⇒ シンプル明解

メーカーCATALOGやオリジナル書式
・使用箇所別の提案が煩雑
・納品書は別途提出(説明が必要)

⇒ 手間かかる

外皮計算システムと住宅開口部性能確認リスト

平成28年省エネ基準対応の外皮計算システム

平成28年省エネ基準における要求項目(戸建住宅)

一次エネルギー消費量

住宅・住戸の外皮性能

※一次エネルギー消費量とは？
化石燃料、原子力燃料、水力・太陽光など自然から得られるエネルギーを「一次エネルギー」といいます。
一次エネルギー消費量は、「暖房設備」、「冷房設備」、「換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「その他設備」のエネルギー消費量を合計して算出します。

今後、建築業界にて、一般的に使用される性能評価支援ツールは、
以下が主流と考えられています。

- ①住宅の外皮平均熱貫流率等 計算書システム（評価協ホームページ）
- ②住宅の外皮性能の計算プログラム（建築研究所ホームページ）

上記プログラムで、外皮計算をする際に、事業所で通常使用する呼称・用語で、
簡易に作成・提出できるサッシ・ドアの開口部データが住宅開口部性能確認リストです！

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

① 評価協の住宅の外皮平均熱貫流率等 計算書システム

評価協のホームページ

«URL» <https://www.hyoukakyoukai.or.jp/>

The screenshot shows the homepage of the Japan Residential Performance Evaluation Association. A red box highlights the link '統計情報・技術者向け情報' (Statistical Information - Information for Technicians) under the '制度Q&A' (Policy Q&A) section. A blue arrow points from this box to a detailed view of the '統計情報・技術者向け情報' page. On this page, another red box highlights the link '申請補助ツール(各種計算書等)' (Application Support Tool (Various Calculation Books)) under the '技術者向け' (For Technicians) section. A blue arrow points from this box to a detailed view of the '申請補助ツール' page.

評価協会について サイトマップ リンク集 お問い合わせ 所管行政専用ページ 会員専用ページ 登録者エントリ登録専用ページ

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 サイト内検索はこちら Google 提供

当協会は品確法に基づく評価機関等で構成され、住宅性能表示制度の進化で円滑な運用を目指し活動しています。

▶ HOME ▶ 評価機関等の検索 ▶ 各制度 Q&A ▶ 統計情報・技術者向け情報 ▶ 書籍・パンフレット

①統計情報・技術者向け情報をクリックする。

一般のお客様

一般の方に向け、さまざまな制度等を紹介します。

▶ 詳細を見る

長期優良住宅等の利用実績のある工務店等の検索

企業

▶ 詳細を見る

長期優良住宅制度

▶ 詳細を見る

統計情報

▶ 住宅性能評価の実績戸数

▶ 長期優良住宅制度に係る審査実績戸数

▶ 建設住宅性能評価書(新築)データ

RELS ドゥーローベリタス

②申請補助ツール(各種計算書等)を選択しクリックする。

▶ 省エネ適合性判定に係る審査実績棟数

▶ BELS評価書交付実績件数(BELS登録機関別)

▶ 申請補助ツール(各種計算書等)

▶ 住宅性能評価 長期使用構造等確認 参考事例(戸建て住宅)

▶ 住宅性能評価 長期使用構造等確認 参考事例(共同住宅)

① 評価協の住宅の外皮平均熱貫流率等 計算書システム

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
当協会は品確法に基づく評価機関等で構成され、住宅性能表示制度の適切で円滑な運用を目指し活動しています。

はじめに

本計算シートは、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(以下「当協会」という。)の会員機関(登録住宅性能評価機関及び登録省エネ判定機関)に、住宅性能表示制度 及び BELS の申請等を行う場合の利用を想定し、無料で公開しているものです。

本計算シートは、技術情報(住宅)(※)に基づき、当協会が作成したものです。

ご使用方法等

※ 「平」
(国)
括

③計算シート説明書きの下部にある
『利用条件に同意し利用する』
をクリックする。
としている技術情報(住宅)をご確認ください。

1. 入力項目について
各項目に入力
2. 個別の申請について
個別物件に関するご質問には、原則回答できません。申請される評価機関等にお問い合わせください。
3. 所管行政庁への届出等について
「設計住宅性能評価書」及び「BELS評価書」を併せて提出する場合を除き、「エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」を所管行政庁に届出する際の外皮計算シートの利用可否及び入力方法については、届出される所管行政庁にお問い合わせください。
4. 書籍のご案内
当協会では外皮計算の方法をわかりやすく説明した書籍を販売しております
<https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/monitor/textannai2/>

『利用条件に同意し利用する』 [『利用条件に同意しない』](#)

① 評価協の住宅の外皮平均熱貫流率等 計算書システム

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

当協会は品確法に基づく評価機関等で構成され、住宅性能表示制度の適切で円滑な運用を目指し活動しています。

ホーム

■ 申請補助ツール（各種計算書等）

- ・はじめにお読みください。「外皮計算書」
- ・木造戸建て住宅(標準入力型)Ver.2.4
- ・RC造等共同住宅(標準入力型) Ver.3.5

④木造戸建て住宅(標準入力型)Ver2.4
をクリックする。

住宅の外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率(冷房期・暖房期)計算書

- ・木造戸建て住宅(標準入力型)Ver.2.4
- ・RC造等共同住宅(標準入力型) Ver.3.5

部位の熱貫流率計算シート(木造用・RC造用)

- ・部位U値計算シート Ver.2.2

線熱貫流率(ψ)検索ソフト

- ・新ψ検索ソフト Ver.1.1

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

① 評価協の住宅の外皮平均熱貫流率等 計算書システム

内訳計算シートA <北面> の外皮熱損失量と日射熱取得量							方位係数			住宅の外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率（冷房期・暖房期）計算書		
窓番号	寸法[m]		日射熱 取得率 ※1	付属部 材 の有無	取得日射量補正係数の算出				H28年省エネルギー基準に基づく（木造戸建て住宅）			
	幅	高さ			デフォルト 値使用	庇による補正計算[r]	Z	y1				
					<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/>							

窓の必要入力項目

- ・窓番号
- ・寸法(m)幅、高さ
- ・熱貫流率
- ・日射熱取得率
- ・付属部材の有無

■ 外部開口部リストは、サッシ事業所の皆様が、通常のご商売で使用される呼称や用語をベースに容易に熱貫流率等の情報を選択する事ができる為、評価協の外皮計算システムを利用される工務店様にとっては、開口部情報を、迷う事無くスムーズにプログラムに入力する事ができます。

⑤内訳計算シートAの方位ごと(東面、南面…等)のシートに必要事項(窓、ドア等)を入力します。

窓 <北面> 各値合計						
1		— ジ				
2) ドアの入力						
ドア番号	寸法[m]	熱貫流率 [W/(m ² ·K)]	付属部材 の有無	冷房期 日射熱 取得量 [W/(W/m ²)]	暖房期 日射熱 取得量 [W/(W/m ²)]	熱損失 [W/K]
	幅	高さ				

⑥各方位ごとのシート等が集計され、住宅の外皮平均熱貫流率及び外皮平均日射熱取得率等の計算結果が表示され、省エネルギー基準外皮性能適合可否結果が表示されます。


1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

② 建築研究所の住宅の外皮性能の計算プログラム URL : <https://www.kenken.go.jp/>

建築研究所のホームページ

特設ページへのリンク

B R I
国立研究開発法人
建築研究所
Building Research Institute

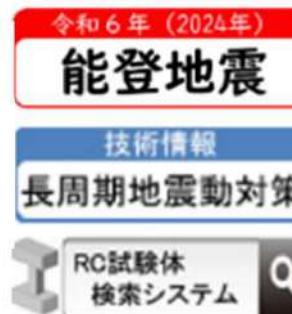

建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報

国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）

「省エネ基準・低炭素建築物認定基準」をクリックする。

掲載内容一覧

1. [はじめに](#)
2. [更新履歴](#)
3. [計算支援プログラムについて](#)
4. [住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報](#)
 - 4.1 [住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム](#)
 - 4.2 [技術情報](#)
5. [非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム](#)
 - 5.1 [非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム](#)
 - 5.2 [技術情報](#)

4. 1住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラムを選択する。

② 建築研究所の住宅の外皮性能の計算プログラム

4. 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報

4.1 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム

住宅に関する各種計算プログラムに関連するコンテンツを提供するサイト「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」を新たに開設しました。

- エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版／気候風土適応住宅版／特定建築主基準版）及び外皮性能の計算プログラムへは、最新バージョン・旧バージョン・次期バージョンともに、「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」からアクセスできます。
- これらのプログラムに関する更新履歴については、「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」においてお知らせ致します。
(技術情報に関する更新履歴は、本ページにおいてお知らせ致します。)

「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
のサイトに移動する

上記プログラムのリンク先URL → <https://house.lowenergy.jp/>

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

② 建築研究所の住宅の外皮性能の計算プログラム

住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム

お知らせ
各版プログラムの更新は、毎月として毎2回（毎月初と10月）でしょ。/
2024.01.01 [実施記録]
以下の版プログラムを公開しました。
・ニオルギー省エネルギー計算プログラム
(プログラムの変更内容)
2023.04.01 [操作手引]
以下の版プログラムを公開しました。
・ニオルギー省エネルギー計算プログラム
Ver.3.6.0
・住宅・住戸の外皮性能計算プログラム
Ver.3.5.0
・外窓セコイア入力計算プログラム
Ver.3.5.0
過去の告知は
[戻る] [次へ]

現行版 はじめる 次期更新版 試してみる

入力補助ツール・補足資料

外皮	Excelツール	地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分検索ツール	R02.02.04公開
	資料	地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分の地図	R02.01.21公開
外皮	Excelツール	住宅・住戸の外皮性能 計算条件入力シート Ver.3.6.0	R06.04.01公開
	Excelツール	住宅・住戸の外皮性能 計算条件入力シートのサンプル	R06.04.01公開
	WEBアプリ	日よけ効果係数算出ツール Ver.3.6.0	R06.04.01公開
	Excelツール	通風を確保する措置の有無の判定シート	H25.07.16公開
	資料	通風を確保する措置の有無の判定シートの使い方について	H25.07.18公開
暖房	Excelツール	地中熱交換器タイプ確認シート	R03.01.12公開
	資料	地中熱交換器タイプ確認シートの使い方について	R03.01.12公開

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

② 建築研究所の住宅の外皮性能の計算プログラム

窓の入力

名前	方位	隣接空間の種類	部位の面積 [m ²]	二重窓の入力	建具仕様	遮音仕様 (有無)	内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)	内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)	熱貫流率			内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)	内窓ガラスの入力箇所 (内窓)	内窓ガラスの入力箇所 (内窓)	付属部材	日射の有無 [選択]	窓面積に対する取扱い			外皮側表面の 熱貫流率 [W/(m ² K)]	外皮側表面の 熱貫流率 [W/(m ² K)]		
									内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)	内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)	内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)						内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)	内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)	内窓ガラス断熱率 (W/m ² K)				
1-FCL1	南	外気	4.89	二重窓の入出あり	木製遮断又は断熱遮断窓 又は断熱窓と金属の複合 付属遮断	5.00	5.00	4.650	内側遮断部材	4.650	内側遮断部材	有	有	内窓ガラスの取扱い 二重窓の取扱い	二重窓の取扱い	有	有	上部の日射 上部の日射 [選択]	60	1800	300		
1-FCL1	南	外気	3.47	二重窓の入出なし	木製遮断又は断熱遮断窓 又は断熱窓と金属の複合 付属遮断	5.00	5.00	4.650	内側遮断部材	4.650	内側遮断部材	有	無			0.750	内側遮断部材	有	480	2100	910		
1-FCL2	南	外気	3.47	二重窓の入出あり	木製遮断又は断熱遮断窓 又は断熱窓と金属の複合 付属遮断	5.00	5.00	4.650	内側遮断部材	4.650	内側遮断部材	有	有	内窓ガラスの取扱い 2重窓の取扱い	内窓ガラスの取扱い	有	有	上部の日射 上部の日射 [選択]	60	1800	300	1,000	
1-FCL2	東	外気	2.15	二重窓の入出なし	木製遮断又は断熱遮断窓 又は断熱窓と金属の複合 付属遮断	5.00	5.00	4.650	内側遮断部材	4.650	内側遮断部材	有	有	内窓ガラスの取扱い 2重窓の取扱い	内窓ガラスの取扱い	有	有	上部の日射 上部の日射 [選択]	60	1800	300	1,000	

ドアの入力

名前	方位	隣接空間の種類	部位の面積 A _i [m ²]	熱貫流率 [W/(m ² K)]	熱貫流率の入力根拠	付属部材	日射の 有無 [選択]	日射熱取得率			外気側表面の日射吸收率 α	
								日射の有無が「有」の場合に入力	日射の効果係数を指定する場合	指定の有無 [選択]		
北面のドア	北	住戸、住戸と同様の熱的環境の空間又は外気に通じていない床裏	1.62	3.000	試験成績書別添		有	指定しない			指定する	0.50
西面のドア	西	外気		3.000	試験成績書別添		有	指定する	1.000	1.000	指定しない	
日射なしドア	東	外気		3.000	AAA		無	指定しない			指定しない	

窓・ドアの必要入力項目

- ・方位
- ・開口部面積
- ・建具仕様
- ・ガラス仕様
- ・付属部材
- 等を入力すると
- ・熱貫流率
- ・日射熱取得率

が表示されます。

④窓・ドアの入力シートに必要情報を入力します

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

④ 各計算システムに活用できる住宅開口部性能確認リストの情報データ

住宅開口部性能確認リストは、評価協、建築研究所、の外皮計算システムにデータ入力する際に必要な開口部(窓・ドア)のデータを、わかりやすく算出・表示しています！

住宅開口部性能確認リスト(仮称)			記入例【アルミ複合】			VENI			(No. /)			
発売店名	リスト作成者		物件の名称			棟区分	性能合計名		取扱い日 〇〇年〇〇月〇〇日			
株式会社 〇〇サッシ販売 △△営業所			〇△様邸 新築工事									
発売店住所	〇〇県△△市×× 123-4			検査の所管機関(又は機関)			6		検査会社名 (既下検査申請予定者)			
TEL	0123-456-7890			〇〇県××市△△ 〇丁目△番地×号			〇〇工務店		検査会社の所管機関			
各枚へ 登録 一覧	見 各 枚 登 録	方 枚 登 録	開閉形式	開 口 部 規 格	外 寸 法 規 格	建 築 仕 様	ガラス仕様 (①～⑥の項目を全て入力)	耐 熱 貫 流 率 U 値 [W/m²K]	日射 熱 取 得 率 刀 値	サ ク シ メ ト リ カ リ ズ 名 豆 見 記	シリ ズ 名 豆 見 記	
番 号	登 録 日 付	測 定 日 付	測 定 地 点	測 定 人 員	測 定 方 向	測 定 方 向	測 定 方 向	測 定 方 向	測 定 方 向	測 定 方 向	測 定 方 向	
1枚	リビング AW-1	南	一重堂 引違い	16520	1680	2030	5.42	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	リビング AW-2	南	一重堂 引違い	16520	1680	2030	5.42	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	AWW-3	南	一重堂 引違い	25620	2680	2030	5.28	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
2枚	浴室 AWW-4	南	一重堂 引違い	16509	1680	270	1.64	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
2枚	子供室 AWW-5	南	一重堂 引違い	16520	1680	2030	5.42	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
2枚	子供室 AWW-6	南	一重堂 引違い	16520	1680	2030	5.42	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	トイレ AWW-7	北	一重堂 上げ下げ	06009	640	270	0.62	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	洗面所 AWW-8	北	一重堂 たてすべり出し	06009	640	270	0.62	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	ホール AWW-9	北	一重堂 FD	02611	800	11.00	0.25	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
2枚	ホール AWW-10	北	一重堂 FDX	02609	800	270	0.25	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	トイレ AWW-11	北	一重堂 上げ下げ	06009	640	270	0.62	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	リンク AWW-12	東	二重堂 引違い	16511	1680	1170	1.95	仕様	アルミ複合板+複層内窓	5	被覆	なし
1枚	キッチン AWW-13	東	二重堂 引違い	11907	1220	770	0.95	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
2枚	子供室 AWW-14	東	二重堂 たてすべり出し	06009	640	270	0.62	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	浴室 AWW-15	東	一重堂 上げ下げ	06009	640	270	0.62	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
2枚	浴室 AWW-16	東	一重堂 上げ下げ	06009	640	270	0.62	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
2枚	トイレ AWW-17	東	たてすべり出し	06009	640	270	0.62	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
1枚	キッチン AWW-18	北	ドア 手干ロード	06020	640	2030	1.50	仕様	アルミ複合板	2	被覆	LevE[日射熱取得率]
※以下の表大枠がガラスで構成されているドア等の開口部(フラッシュドア・引戸)の入力です。*仕様を選択した場合の白黒表現はロッカ、緑込み矢印、ボストなし、材質等付なしの場合です。												
測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	開 口 部 規 格	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	
測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	開 口 部 規 格	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	
測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	開 口 部 規 格	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	測 定 部 分 別 名	
1枚	名牌 AWW-19	西	ドア 名牌ドア	07422	700	2200	1.74	仕様	名医複合板柄板	7-172	ガラス仕様	なし
1枚	キッチン AWW-20	北	ドア 名医ドア	16520	640	2030	1.28	仕様	名医複合板柄板	7-173	被覆	LevE
合計開口部積 62.67												

サッシ・ドアのデータ活用が可能な項目

- 方位
- 開口部面積
- 入力方法
- 建具仕様
- ガラス仕様
- 付属部材
- 熱貫流率
- 日射熱取得率

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

1-4) (一社)日本サッシ協会ホームページ

The screenshot shows the JSMA homepage with a blue header bar. The header includes the JSMA logo and the text "一般社団法人 日本サッシ協会" (General Incorporated Association Japan Sash Manufacturers Association). Below the header, there is a navigation menu with links to "お役立ち情報" (Useful Information), "各種資料" (Various Materials), "出版刊行物" (Published Books), and "協会に" (About the Association).

A large red arrow points from the text "「お役立ち情報」を選択" (Select 'Useful Information') in a red box at the top left of the page down to the "お役立ち情報" section in the main content area.

The "お役立ち情報" section features a sub-menu with four items: "性能情報データベース" (Performance Information Database), "技術資料" (Technical Materials), "データベースのご利用にあたって" (Instructions for using the database), and "住宅用サッシの関連法令・基準" (Related laws and standards for residential sashes).

A red circle highlights the "技術資料" button in the sub-menu.

「技術情報」を選択

資料番号

窓 : 20-0501

ドア: 20-0502

二重窓: 20-1101

24-0101

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率（建具の仕様とガラス性能から算出）

■大部分がガラスで構成されている窓等の開口部

資料番号20-0501
 「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表(住宅用窓の簡易的評価による)

建具の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様		付属部材 無し	開口部の 熱貫流率			
		ガラスの枚数※1	中空層の厚さ		面戸付	複数戸付	既設	
樹脂製建具 又は 木製建具	三層複層ガラス	Low-Eガラス 2枚	されている	13mm以上	1.60	1.49	1.43	1.38
				10mm以上13mm未満	1.70	1.58	1.51	1.46
				7mm以上10mm未満	1.90	1.75	1.66	1.60
				7mm未満	2.15	1.96	1.86	1.77
		Low-Eガラス 1枚	されていない	13mm以上※4	1.70	1.58	1.51	1.46
				9mm以上13mm未満	1.90	1.75	1.66	1.60
				7mm以上9mm未満	2.15	1.96	1.86	1.77
				7mm未満	2.33	2.11	1.99	1.89
		一般ガラス	されていない	10mm以上	1.90	1.75	1.66	1.60
				10mm未満	2.15	1.96	1.86	1.77
				13mm以上	1.90	1.75	1.66	1.60
				9mm以上13mm未満	2.15	1.96	1.86	1.77
複層ガラス	複層ガラス	Low-Eガラス	されていない	7mm以上9mm未満	2.33	2.11	1.99	1.89
				7mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26
				12mm以上	2.33	2.11	1.99	1.89
				12mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26
		一般ガラス	されていない	10mm以上	2.15	1.96	1.86	1.77
				8mm以上10mm未満	2.33	2.11	1.99	1.89
				8mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26
				14mm以上	2.15	1.96	1.86	1.77
		一般ガラス	されていない	11mm以上14mm未満	2.33	2.11	1.99	1.89
				11mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26
				13mm以上	2.91	2.59	2.41	2.26
				13mm未満	3.49	3.04	2.82	2.59
	単板ガラス	-	-	-	6.51	5.23	4.76	3.95

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

樹脂（又は木）と金属の複合材料製連続	樹脂ガラス	Low-Eガラス 2枚	されている	12mm以上	1.90	1.75			
				8mm以上12mm未満	2.15	1.96			
				8mm未満	2.33	2.11			
		されていない	16mm以上	1.90	1.75				
			10mm以上16mm未満	2.15	1.96				
		Low-Eガラス 1枚	8mm以上10mm未満	2.33	2.11				
			8mm未満	2.91	2.59				
		複層ガラス	されている	12mm以上	2.15	1.96	1.86	1.77	
				9mm以上12mm未満	2.33	2.11	1.99	1.89	
			されていない	9mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26	
				16mm以上	2.15	1.96	1.86	1.77	
			一般的ガラス	12mm以上16mm未満	2.33	2.11	1.99	1.89	
				12mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26	
		単板ガラス	されていない	7mm以上	2.91	2.59	2.41	2.26	
				7mm未満	3.49	3.04	2.82	2.59	
			Low-Eガラス	14mm以上	2.33	2.11	1.99	1.89	
				14mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26	
			一般的ガラス	9mm以上	2.91	2.59	2.41	2.26	
				9mm未満	3.49	3.04	2.82	2.59	
			一般的ガラス	11mm以上	3.49	3.04	2.82	2.59	
				11mm未満	4.07	3.49	3.21	2.90	
			単板ガラス	-	-	6.51	5.23	4.76	3.95
その他 ・金属製連続 ・金属製耐過断 構造連続等	複層ガラス	Low-Eガラス	されている	10mm以上	2.91	2.59	2.41	2.26	
				10mm未満	3.49	3.04	2.82	2.59	
			されていない	14mm以上	2.91	2.59	2.41	2.26	
				7mm以上14mm未満	3.49	3.04	2.82	2.59	
		一般的ガラス	されていない	7mm未満	4.07	3.49	3.21	2.90	
				8mm以上	4.07	3.49	3.21	2.90	
		単板ガラス	-	-	-	4.65	3.92	3.60	3.18
		-	-	6.51	5.23	4.76	3.95		
表中の用語の定義については、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「2.エネルギー消費性能の 計定方法 2.1 計定方法 1.概要と用語の定義」を参照（ http://www.kenken.go.jp/beccl/house.html ）									

*1 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率が0.03W/mK以下のものをいいます。

資料番号20-0501
 「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表(住宅用窓の簡易的評価による)

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率（建具の仕様とガラス性能から算出）

■ 大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部（2ロック、嵌込み扉）

（横開きのドア、袖付のドア、横開きの引戸、袖付きの引戸には適用できません。）

枠の仕様	戸の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様		開口部の熱貫流率 [W/(mK)]※2		
			ガスの封入/なし	中空層の厚さ	付属耐材無し	耐材あり	
合戸型断熱枠 フラッシュ構造	合戸型断熱枠 フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	—	—	1.60	1.38
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	9mm以上 9mm未満	1.90 2.33	1.60 1.89
			—	複層ガラス	9mm以上 9mm未満	1.90 2.33	1.60 1.89
		ポストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス	9mm以上 9mm未満	1.60	1.38
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	9mm以上 12mm以上 12mm未満	1.90 2.33	1.60 1.89
			—	複層ガラス	9mm以上 12mm以上 12mm未満	1.60	1.38
	合戸型断熱枠 パニカル構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	—	—	1.90	1.60
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	10mm以上 10mm未満	2.33	1.89
			—	複層ガラス	10mm以上 14mm以上 14mm未満	2.91 2.91	2.26 2.26
		ポストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス	14mm以上 14mm未満	2.33	1.89
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	14mm以上 14mm未満	2.91	2.26
			—	複層ガラス	14mm以上 14mm未満	2.91	2.26
合戸型 パニカル フラッシュ構造	合戸型 パニカル フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	—	—	1.90	1.60
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	9mm以上 9mm未満	2.33	1.89
			—	複層ガラス	9mm以上 12mm以上 12mm未満	2.91 2.91	2.26 2.26
		ポストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス	9mm以上 9mm未満	1.90	1.60
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	14mm以上 14mm未満	2.33	1.89
			—	複層ガラス	14mm以上 14mm未満	2.91	2.26
	合戸型 パニカル フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス	中空/複層構わない	2.91	2.26
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	中空/複層構わない	2.91	2.26
			—	複層ガラス	中空/複層構わない	2.91	2.26
		ポストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス	中空/複層構わない	2.91	2.26
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	中空/複層構わない	2.91	2.26
			—	複層ガラス	中空/複層構わない	2.91	2.26
合戸型 パニカル フレーム構造	合戸型 パニカル フレーム構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	—	—	2.91	2.26
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	中空/複層構わない	3.49	2.59
			—	複層ガラス	中空/複層構わない	3.49	2.59
		ポストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス	中空/複層構わない	3.49	2.59
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	中空/複層構わない	3.49	2.59
			—	複層ガラス	中空/複層構わない	3.49	2.59
	合戸型 フレーム構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	—	—	1.60	1.38
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	9mm以上 9mm未満	1.90 2.33	1.60 1.89
			—	複層ガラス	9mm以上 10mm以上 10mm未満	1.90 2.33	1.60 1.89
		ポストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス	13mm以上 13mm未満	1.90	1.60
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	13mm以上 13mm未満	2.33	1.89
			—	複層ガラス	13mm以上 15mm以上 15mm未満	2.91	2.26

資料番号20-0502
 「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表(住宅用ドアの簡易的評価による)

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

複合材料製 金属製 木質製 ガラス製 組合せの 他のもの	合葉開閉部 フラッシュ構造	ボストなし	ドア内ガラスなし	—	—	1.90	1.90
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
			ボストあり	ドア内ガラスなし	—	—	1.90
		ボストあり	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
			ドア内ガラスなし	—	—	2.33	1.89
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
	合葉製 ハニカム フラッシュ構造	ボストなし	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストあり	ドア内ガラスなし	—	—	2.33	1.89
		ボストあり	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
	合葉製 ハニカム 組合せの 他のもの	ボストなし	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストなし	ドア内ガラスなし	—	—	2.33	1.89
		ボストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストなし	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストなし	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストなし	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストあり	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストなし	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89
		ボストあり	ドア内ガラスなし	Low-E複層ガラス 単層ガラス	されていない されていない されていない	1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満 1.90以上 1.90未満	1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89

資料番号20-0502
「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表(住宅用ドアの簡易的評価による)

表中の用語の定義については、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」(JIS Z 2208-2017)を参照。 (http://www.kenken.go.jp/becc/house.html)

※1「ボスト化」は、アルゴンガス又は熱伝導率が既に1.90以下以下のものをいいます。

※2 国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」の熱貫流率及く熱移動量率(ドア等の大部がガラスで構成されない開口部)の熱貫流率の値及び熱移動量に対する場合は別算式によります。

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

二重窓の熱貫流率について

二重窓における熱貫流率は、国立研究開発法人 建築研究所 HP 技術情報（※）内に示された下記（1）式を用いて当該窓の性能値を算出する必要があります。

資料番号20-1101
【改訂】二重窓の熱貫流率について

$$U_d = \frac{1}{\frac{1}{U_{d,ex}} + \frac{A_{ex}}{A_{in}U_{d,in}} - R_s + \Delta R_a} \quad (1)$$

ここで、

U_d : 窓の熱貫流率 (W/m² K)

$U_{d,ex}$: 二重窓における外気側窓の熱貫流率 (W/m² K)

$U_{d,in}$: 二重窓における室内側窓の熱貫流率 (W/m² K)

A_{ex} : 二重窓における外気側窓の伝熱開口面積 (m²)

A_{in} : 二重窓における室内側窓の伝熱開口面積 (m²)

R_s : 二重窓における外気側と室内側の表面熱伝達抵抗の和 (m² K/W)

ΔR_a : 二重窓における二重窓中空層の熱抵抗 (m² K/W)

ここで、二重窓における外気側と室内側の表面熱伝達抵抗の和 R_s は 0.17 とし、二重窓における二重窓中空層の熱抵抗 ΔR_a は 0.173 とする。また、二重窓における外気側窓の伝熱開口面積 A_{ex} と二重窓における室内側窓の伝熱開口面積 A_{in} は等しいとみなすことができる。

※ 平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）

2.1 算定方法 第三章 第三節 热貫流率及び線熱貫流率 5.2.4 窓又はドアの熱貫流率

【参考】

(国開) 建築研究所 HP リンクはこちら <http://www.kenken.go.jp/>

本資料では樹脂製（または木製）内窓を設置した場合に、（1）式を用いて算出した二重窓の熱貫流率を代表的な仕様ごとに取りまとめておりますので、外皮性能計算等にお役立てください。

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

二重窓の熱貫流率早見表（代表的な構造を抜粋）

窓の仕様							熱貫流率 [W/m ² K]	
外気側			室内側（樹脂内窓）					
建具の仕様	ガラス		ガラス					
	仕様	中空層		仕様	中空層			
金属製		ガス※	厚み		ガス※	厚み		
複層ガラス	なし	8 mm以上	複層ガラス	なし	問わない	1.87		
			単板ガラス	-	-	2.49		
	内窓を取り付けない状態				4.07			
なし	問わない	複層ガラス	なし	問わない	1.99			
		単板ガラス	-	-	2.70			
		内窓を取り付けない状態				4.65		
単板ガラス	-	-	複層ガラス	なし	問わない	2.26		
			単板ガラス	-	-	3.23		
			内窓を取り付けない状態				6.51	

※ アルゴンガス等の断熱ガス

資料番号20-1101
【改訂】二重窓の熱貫流率について

【計算条件】

外気側の窓の熱貫流率 U_{dex} および室内側の窓の熱貫流率 U_{din} はサッシ協会 HP 掲載の技術情報

20-0501「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表（住宅用窓の簡易的評価による）に示された値を用いています。

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

住宅仕様基準判断における二重窓の日射熱取得率について

建築物省エネ法の住宅仕様基準（発令：平成 28 年国土交通省告示第 266 号／最終改正：令和 4 年国土交通省告示第 1105 号）において、日射熱取得率はガラスの日射熱取得率（表 1 アンダーライン部）によって基準適合判断をすることになっています。

資料番号24-0101
【改訂】住宅仕様基準判断における二重窓の日射熱取得率について

表 1 令和 4 年国土交通省告示第 1105 号より抜粋

建築物の種類	地域の区分	建具の種類若しくはその組合せ又は付属部材若しくはひさし、軒等の設置に関する事項
一戸建ての住宅	1、2、3 及び 4	
	5、6 及び 7	次のイからニまでのいずれかに該当するもの イ 開口部の日射熱取得率が <u>0.59 以下</u> であるもの <input type="checkbox"/> ガラスの日射熱取得率が <u>0.73 以下</u> であるもの ハ 付属部材を設けるもの ニ ひさし、軒等を設けるもの
	8	次のイからニまでのいずれかに該当するもの イ 開口部の日射熱取得率が <u>0.53 以下</u> であるもの <input type="checkbox"/> ガラスの日射熱取得率が <u>0.66 以下</u> であるもの ハ 付属部材を設けるもの ニ ひさし、軒等を設けるもの

【一重窓におけるガラスの日射熱取得率確認方法】

建築研究所 HP 技術情報（※）にガラスの日射熱取得率が掲載されており、ガラスの仕様に応じた性能値を確認することができます。（参考資料 参考 1 参照）

※ 平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）【2023 年 9 月時点情報より】

2.1 算定方法 第三章 第四節 日射熱取得率 付録 C 窓等の大部分がガラスで構成される開口部の垂直面日射熱取得率

表 1 窓等の大部分がガラスで構成される開口部（一重構造の建具）の垂直面日射熱取得率（枠の影響なし・ガラス部分のみ）

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

二重窓の熱貫流率早見表（代表的な構造を抜粋）

窓の仕様							熱貫流率 [W/m ² K]
外気側			室内側（樹脂内窓）				
建具の仕様	ガラス		ガラス				
	仕様	中空層		仕様	中空層		
金属製		ガス※	厚み		ガス※	厚み	
複層ガラス	なし	8 mm以上	複層ガラス	なし	問わない	1.87	
			単板ガラス	-	-	2.49	
			内窓を取り付けない状態			4.07	
	なし	問わない	複層ガラス	なし	問わない	1.99	
			単板ガラス	-	-	2.70	
			内窓を取り付けない状態			4.65	
	単板ガラス	-	複層ガラス	なし	問わない	2.26	
			単板ガラス	-	-	3.23	
			内窓を取り付けない状態			6.51	

※ アルゴンガス等の断熱ガス

資料番号24-0101
【改訂】住宅仕様基準判断における二重窓の日射熱取得率について

【計算条件】

外気側の窓の熱貫流率 U_{dex} および室内側の窓の熱貫流率 U_{din} はサッシ協会 HP 掲載の技術情報

20-0501「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表（住宅用窓の簡易的評価による）に示された値を用いています。

1-4) 国立研究開発法人 建築研究所ホームページの技術情報

Ver.17

2024.04

第四節 日射熱取得率

1. 適用範囲

この計算は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分における、部位の日射熱取得率の計算について適用する。

2. 引用規格

JIS A1493:2014 窓及びドアの熱性能－日射熱取得率の測定

JIS A2103:2014 窓及びドアの熱性能－日射熱取得率の計算

付録 C 大部分が透明材料で構成される開口部(窓等)の垂直面日射熱取得率
—ガラスの日射熱取得率等を用いる場合—

開口部の垂直面日射熱
枠が木製建具又は樹脂製

枠が木と金属の複合材料の
場合、

枠の影響が無い場合、

ここで、
 $\eta_{g,i}$: 開口部*i*のガ
ラスの垂直面日射熱取得率
である。

表 1 ガラスの垂直面日射熱取得率

ガラスの仕様		日射熱取得率 η_g		
		付属部材なし	和障子	外付けブラインド
三層 複層	2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス	日射取得型	0.54	0.34
		日射遮蔽型	0.33	0.22
	Low-E三層複層ガラス	日射取得型	0.59	0.37
		日射遮蔽型	0.37	0.25
三層複層ガラス			0.72	0.38
二層 複層	Low-E二層複層ガラス	日射取得型	0.64	0.38
		日射遮蔽型	0.40	0.26
	二層複層ガラス		0.79	0.38
	単板ガラス2枚を組み合わせたもの ^{注)}		0.79	0.38
単層	単板ガラス		0.88	0.38

注)「単板ガラス2枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。

注) 日射取得型、日射遮蔽型の区分については、JIS R3106の夏期の日射熱取得率の値が0.5以上のものを「日射取得型」、0.5未満のものを「日射遮蔽型」と判断する。なお、ガラスの層数、ガラスの厚み、中空層厚み、Low-Eガラスの配置、中空層の気体の種類等によらず、次に示す基本構成のLow-E複層ガラスの日射熱取得率の値で日射区分を判断してもよい。(以下、同じ。)

基本構成のLow-E複層ガラス:[室外側]Low-Eガラス(3mm)+空気層(12mm)+透明フロート板ガラス(3mm)[室内側]

参考までに、表1のガラスの垂直面日射熱取得率を式(1a)~(1c)に適用した例を表2に示す。

表 2(a) (参考)大部分が透明材料で構成される開口部(窓等)の(一重構造の建具)の垂直面日射熱取得率
(木製建具又は樹脂製建具)

ガラスの仕様		日射熱取得率 η_d		
		付属部材なし	和障子	外付け ブラインド
三層 複層	2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス	日射取得型	0.39	0.24
		日射遮蔽型	0.24	0.16
	Low-E三層複層ガラス	日射取得型	0.42	0.27
		日射遮蔽型	0.27	0.18
	三層複層ガラス		0.52	0.27
二層 複層	Low-E二層複層ガラス	日射取得型	0.46	0.27
		日射遮蔽型	0.29	0.19
	二層複層ガラス		0.57	0.27
	単板ガラス2枚を組み合わせたもの ^{注)}		0.57	0.27
単層	単板ガラス		0.63	0.27

注)「単板ガラス2枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。

1. 住宅開口部性能確認リスト 運用要領

表 2(b) (参考)大部分が透明材料で構成される開口部(窓等)の(一重構造の建具)の垂直面日射熱取得率
(木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具、金属製熱遮断構造建具又は金属製建具)

ガラスの仕様		日射熱取得率 η_d		
		付属部材なし	和障子	外付けブラインド
三層複層	2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス	日射取得型	0.43	0.27
		日射遮蔽型	0.26	0.18
	Low-E三層複層ガラス	日射取得型	0.47	0.30
		日射遮蔽型	0.30	0.20
	三層複層ガラス		0.58	0.30
二層複層	Low-E二層複層ガラス	日射取得型	0.51	0.30
		日射遮蔽型	0.32	0.21
	二層複層ガラス		0.63	0.30
	単板ガラス2枚を組み合わせたもの ^{注)}		0.63	0.30
単層	単板ガラス		0.70	0.30

注)「単板ガラス2枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。

1-5) 平成28年省エネ基準、住宅性能表示等への対応

日本サッシ協会では、『住宅開口部性能確認リスト』の書式を作成し、サッシ事業所の皆様が、日常の仕事に直結した役立つ内容にしました。記入方式も、選択や自動記入などを取り込み、さらに、法基準に示される難解な文言をできるだけ省き、容易にリスト作成ができるようになっています。

《住宅開口部性能確認リストの主な特長》

- ① 外皮性能計算に必要な項目に即したデータ表示
- ② 住宅性能表示制度項目において、納入されたサッシ・ドアに要求される外皮性能があることの証明、及び品質に関する責任の所在の明確化

外部開口部リストからかなり変更しています